

Tilaaja
2277311-9
 Ritasjärven Vesiosuuskunta

 Ridasjärven Kylätie 215
 05950 HYVINKÄÄ


Näytetiedot	Näyte	Verkostovesi	Kellonaika	
	Näyte otettu		Kellonaika	13.45
	Vastaanotettu	11.07.2017	Näytteenotonsyy	Tilastutkimus
	Tutkimus alkoi	11.07.2017		
	Näytteen ottaja	Mikkola Mauri		

Analyysi	Menetelmä	15991-1	15991-2	Yksikkö
		Verkostovesi Uusi linja 154877355 Haapasaarentie Leppälä	Verkostovesi Uusi linja 154877290 Haapasaarentie Juva	
Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C	* SFS-EN ISO 6222:1999	86	260	pmy/ml
Koliformiset bakteerit	* SFS-EN ISO 9308-2:2012	0	0	mpn/ 100 ml
Escherichia coli	* SFS-EN ISO 9308-2:2012	0	0	mpn/ 100 ml
Suolistoperäiset enterokokit	* SFS-EN ISO 7899-2:2000	0	0	pmy/ 100 ml

* = Akkreditoitu menetelmä

Lausunto Näytevesi 1 täytti tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset ja -suositukset.
 Näytevesi 2 täytti tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset ja -suositukset muuten, mutta heterotrofinen pesäkeluku oli epätavallisen (>100 pmy/ml) korkea.
 (STM 1352/2015)

Yhteyshenkilö Wikman Helena, 010 391 3599, Mikrobiologi

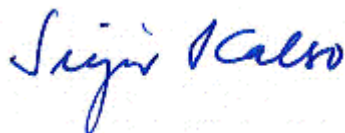

 Kalso Seija
 toimitusjohtaja

Tiedoksi hallitus@ritasjarvi.fi, hallitus@ritasjarvi.fi;
 Rinne Saara, saara.rinne@hyvinkaa.fi

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
 Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.